



Michael Kjellberg & Gard Braadli


Mängd vatten som pumpats iväg från Sjöholmen vid olika tillfällen

Normal pumpdrift
15-18 juni 2023:

31
m³/dag

Mängd vatten vi
pumpade 25-28
januari 2024:

547
m³/dag

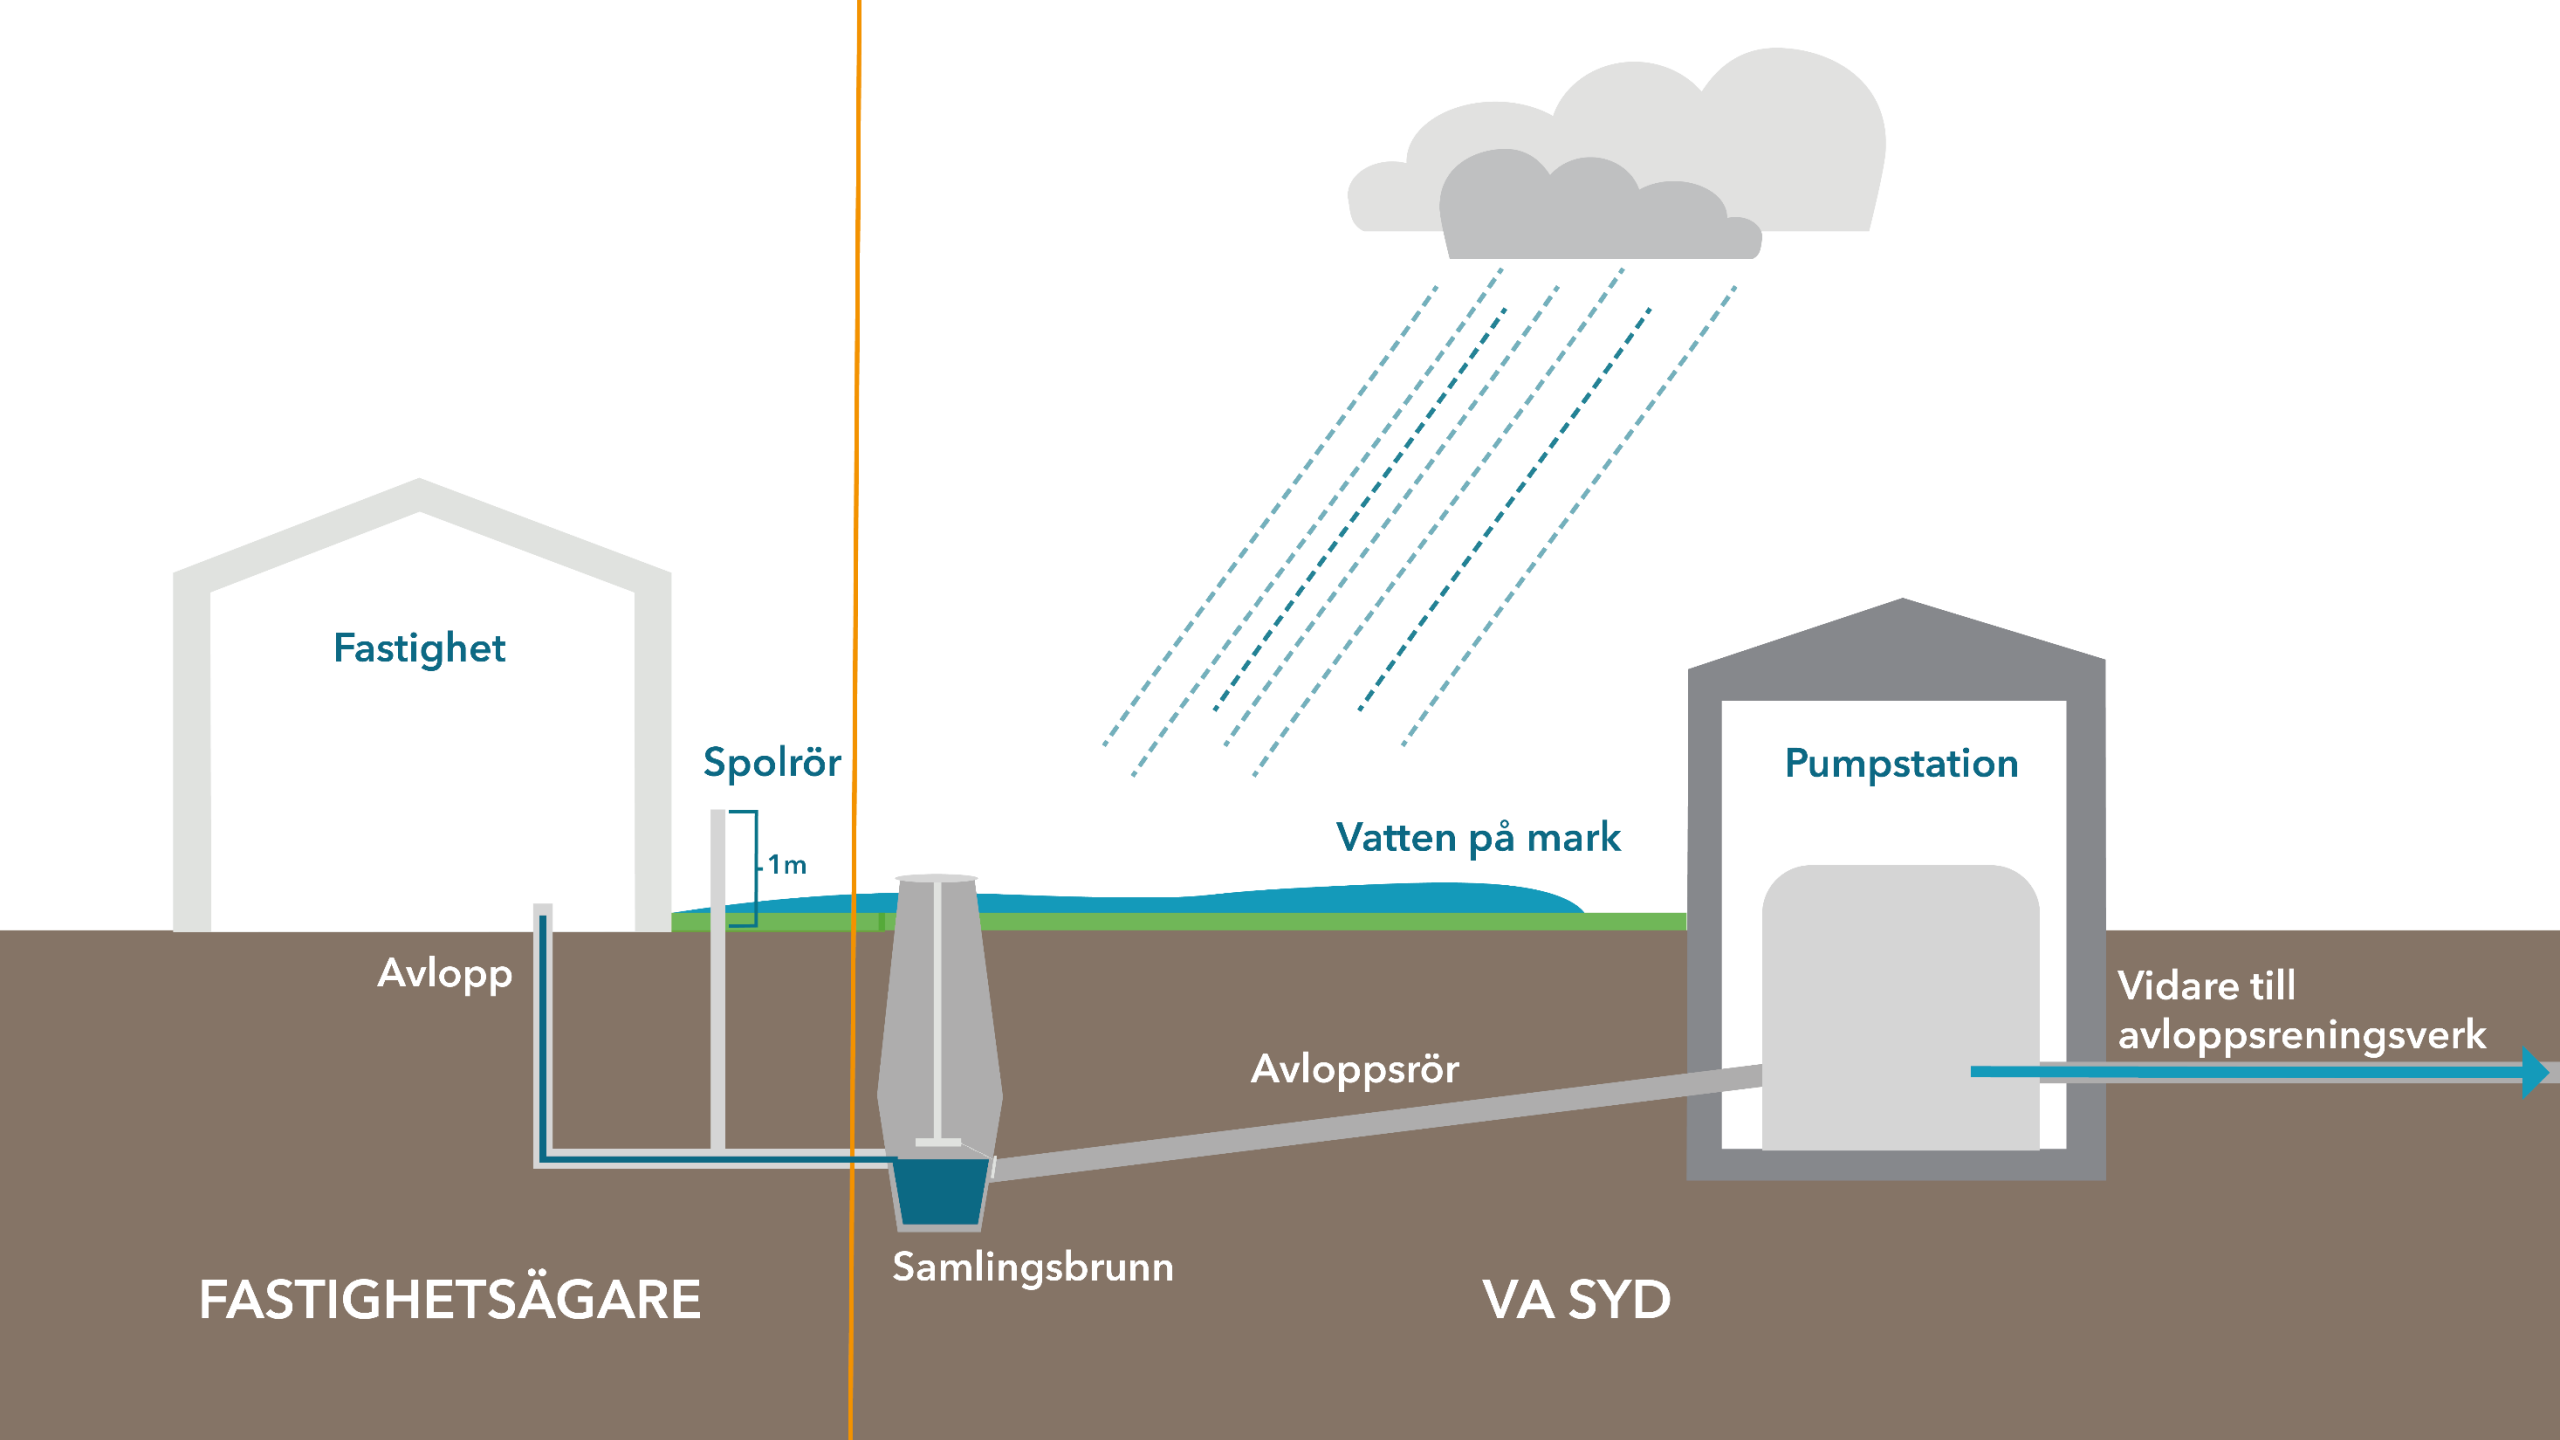

Fastighet

Spolrör

1m

Avlopp

Vatten på mark

Pumpstation


Avloppsrör


Vidare till
avloppsreningsverk

FASTIGHETSÄGARE

Samlingsbrunn

VA SYD

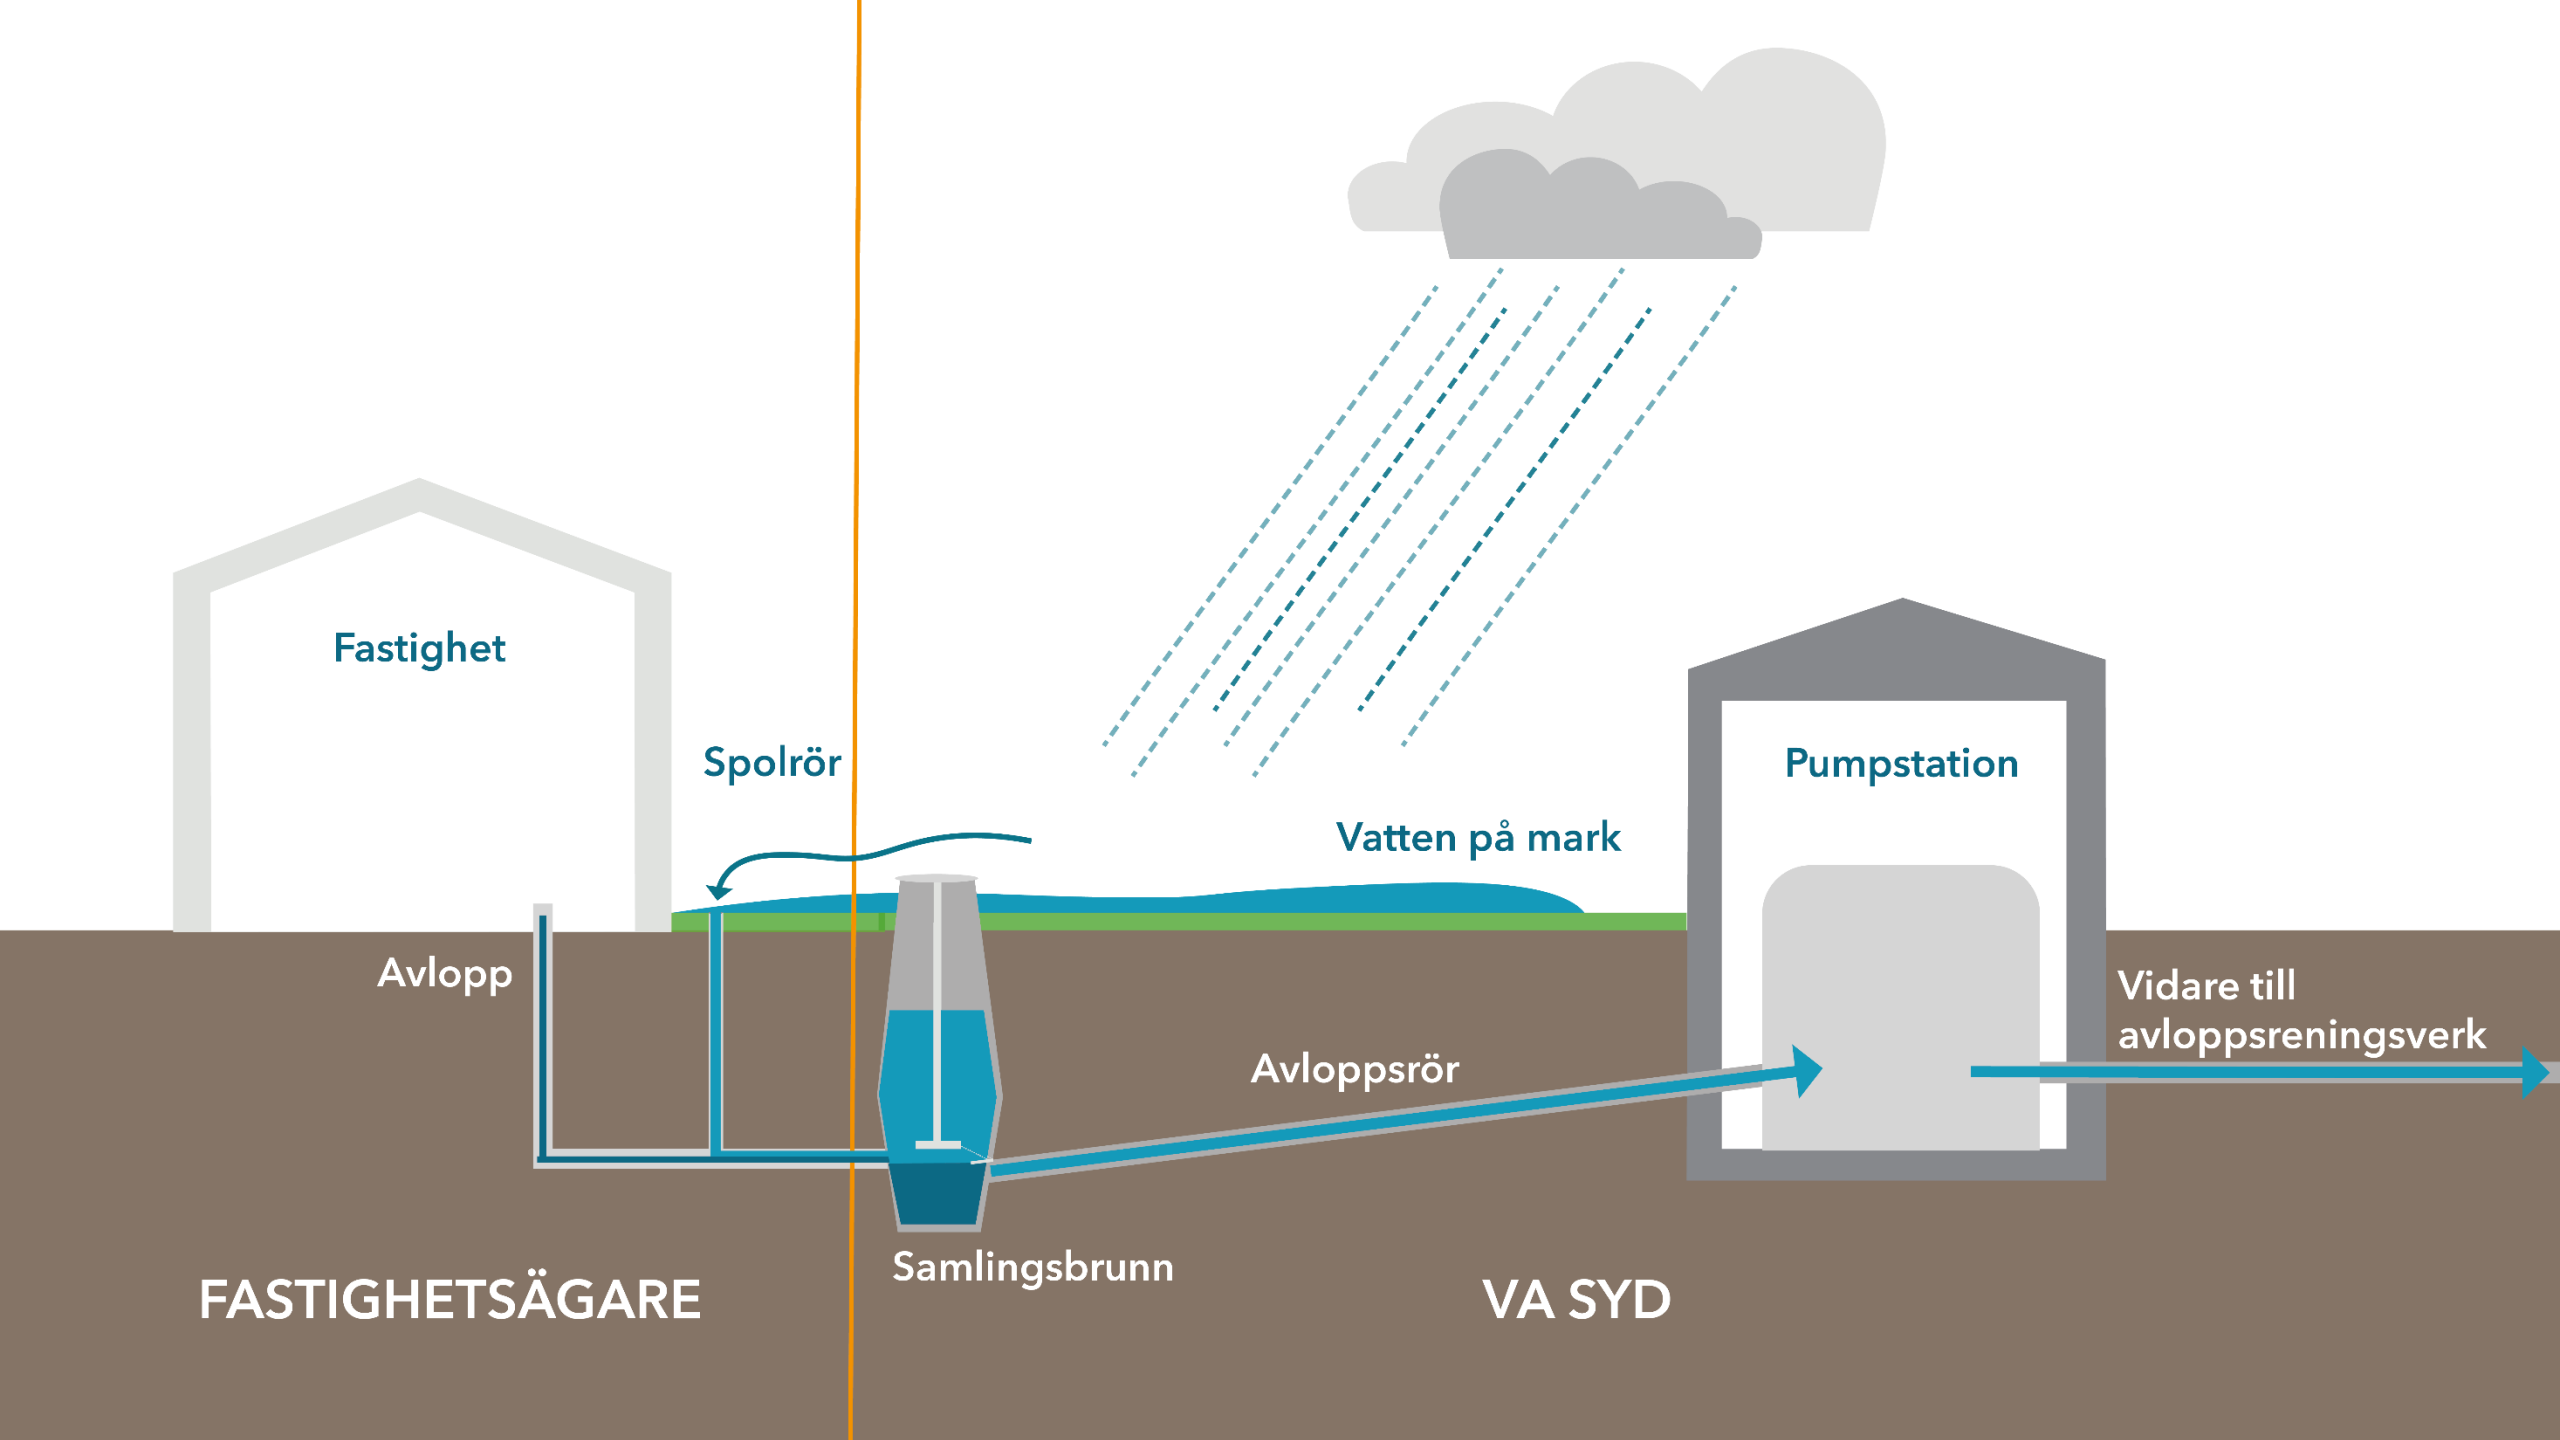

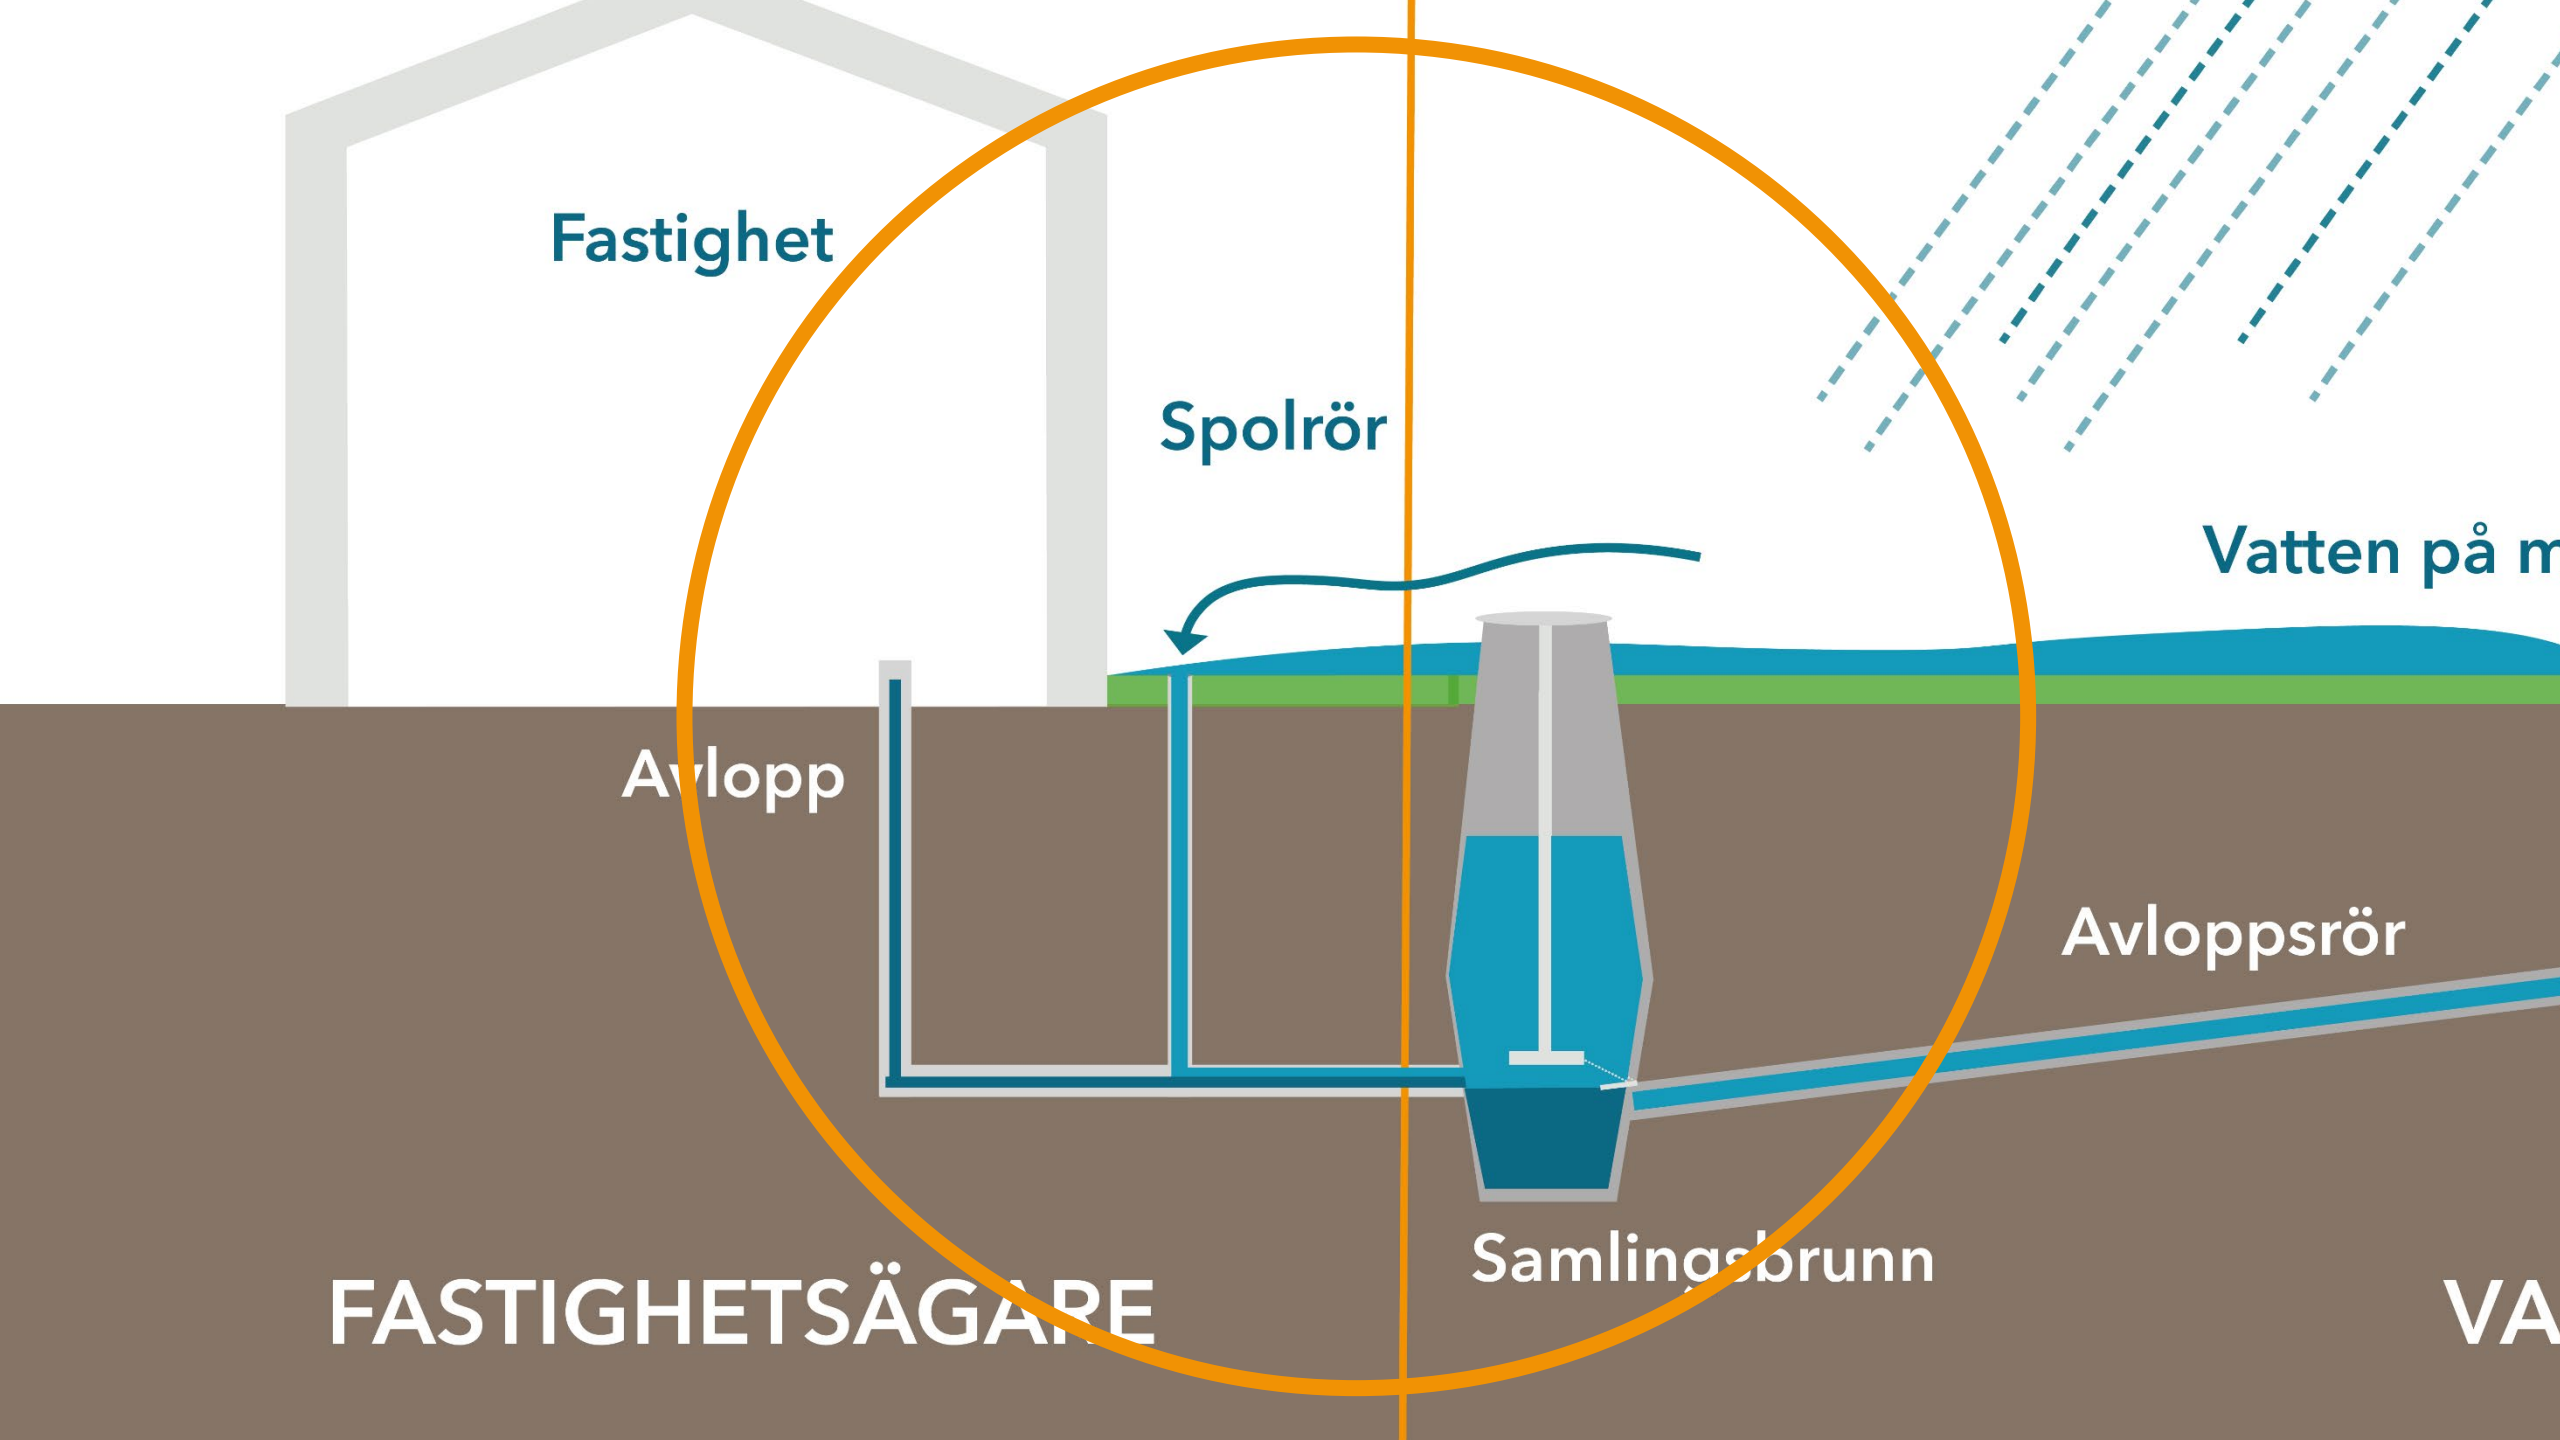

Fastighet

Spolrör

Vatten på m

Avlopp

Avlopps rör

Samlingsbrunn

FASTIGHETSÄGARE

VA

- 68 fastigheter är påkopplade.
- En brunn av 18 har haft vatten över sig och läckt in.
- 8 avstängda som mest
- En brunn har ett hål där det kommit in sjövatten.
- Vill du ha SMS:registrera ditt nummer på vasyd.se/smsavisering

